


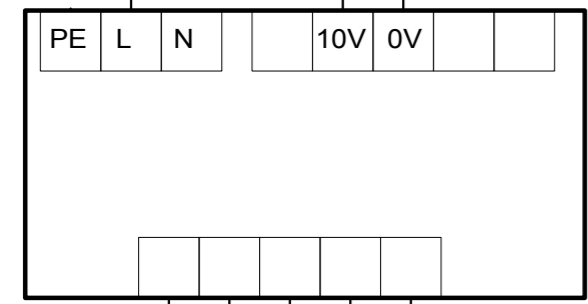


230V MAX. 6A / 50HZ  
TT 3x1.5mm<sup>2</sup>

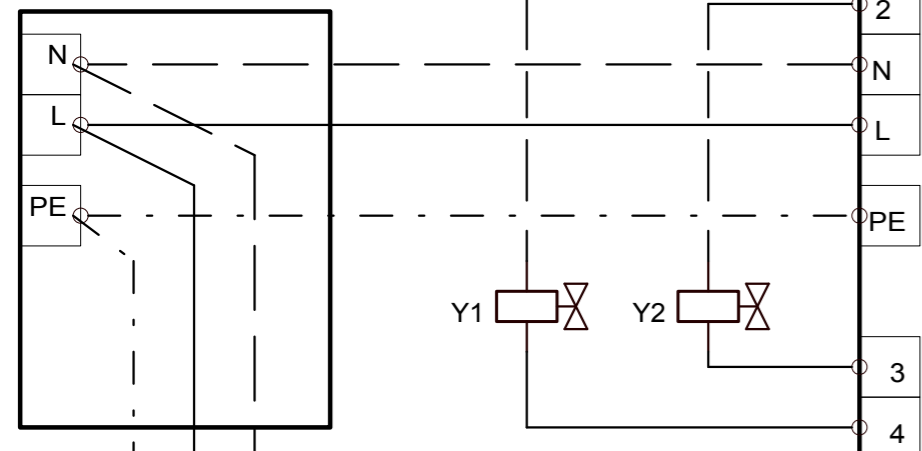


- Für Modelle:**
- SEC-F-ECM
  - TL-ECM
  - SEC/OW-ECM
  - HPO-ECM

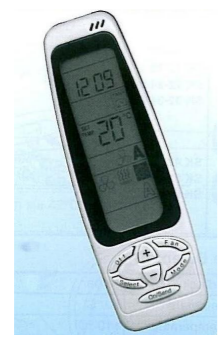

**RT03**


Infrarot-Fernbedienung  
Télécommande infrarouge

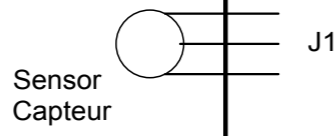

J3 MB-ECM


Dip 9 ON = Sommer / Winter (été / hiver)  
Dip 9 OFF = On / Off

J9



**Adress Dip-Switch**

Dip 1 ON = 4 Leiter  
Dip 1 OFF = 2 Leiter

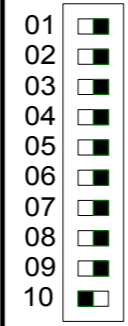


**Configuration Dip-Switch**

Dip 10 ON = Slave  
Dip 10 OFF = Master

JP8 D0 D0

Dip opération-/ faute Dip Nr.8  
Off = Oui / Non  
On = Défaut sur l'eau de condensation  
(La pompe doit être connecté à J3)

Betriebs-/Störmeldung Dip Nr. 8  
Off= Betrieb Ja/Nein  
On = Störmeldung Kondensatwasser  
(Die Pumpe muss auf J3 angeschlossen sein)

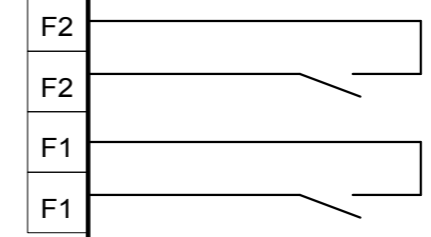


F2 Kontakt für offenes Fenster  
Contacter pour fenêtre ouverte  
F1 on / off

Typ: BELDEN 9841, RS-485, 1X2X24 AWG SFTP, 120 Ohm




Jumper beim letzten Gerät aktivieren  
Activer le cavalier sur le dernier appareil

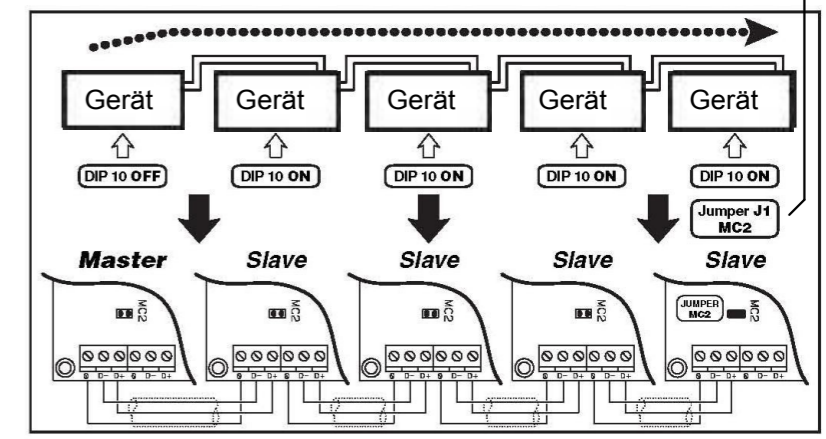

Zu weiteren Geräten (Slave)  
max. 20 Geräte

D'autres appareils (esclaves)  
max. 20 appareils

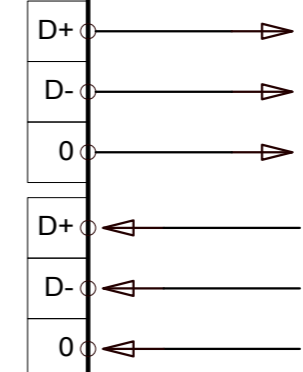

RS485 Modbus out  
RS485 Modbus in

**ERDEN  
DES NETZES**

Beim seriellen Anschluss  
der Geräte  
die Symbole beachten:

- Klemme "D-"  
mit Klemme "D-"
- Klemme "D+"  
mit Klemme "D+"
- Klemme "0": Abschirmung des  
seriellen Kabels anschließen.

**DIE ANSCHLÜSSE  
AUF KEINEN FALL UMKEHREN.**

		21.07.14	KAF	DATUM	24.01.13
				ZEICHNER	AMA
				GEPR.	
ZUST.	ÄNDERUNG	DATUM	ZEICHNER	NORM	

Infrarotfernbedienung RT03  
mit MB-ECM Karte



PROJEKT		AUFTRAGSLEITER	BLATT	40
ZEICHNUNGSNAME	CTA_MB		ANZ.BL.	8

