
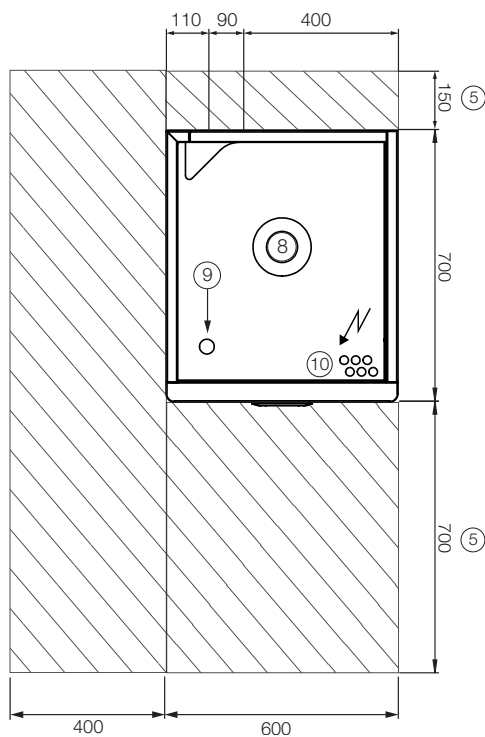


# Encombrements Optiheat Inverta ECS

OH I 4esr TWW

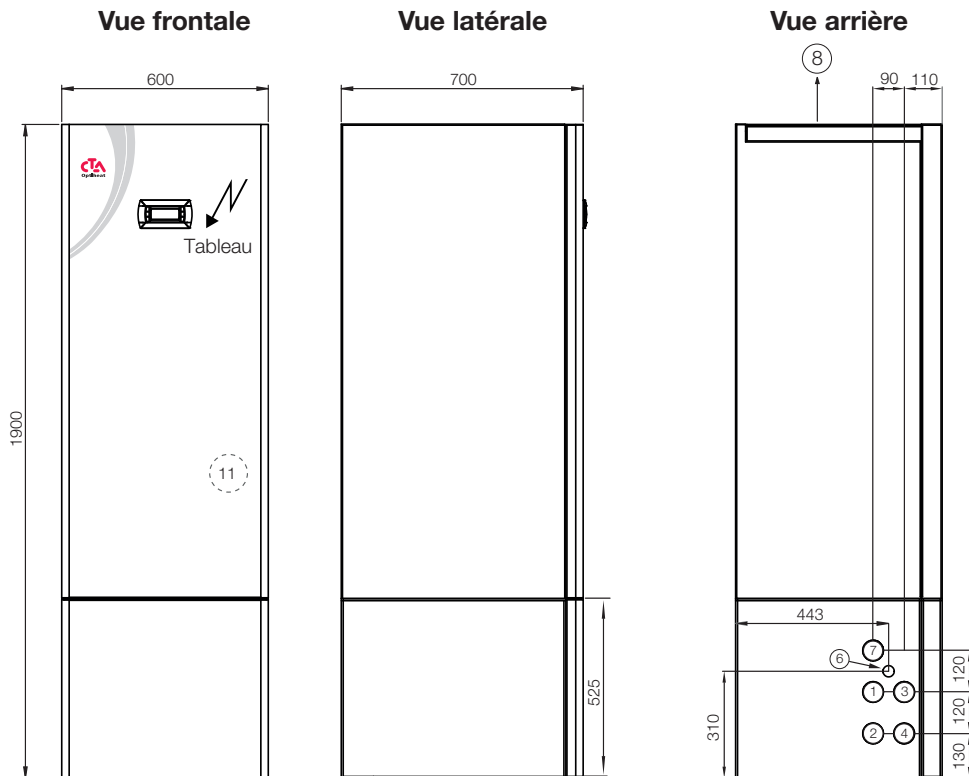

## Légende

- 1 Sortie eau de chauffage
- 2 Entrée eau de chauffage
- 3 Sortie source de chaleur
- 4 Entrée source de chaleur
- 5 Distances minimales
- 6 Vidange soupape de sécurité chauffage
- 7 Entrée de l'eau froide
- 8 Depuis le raccord, 500 mm de longueur de conduite vers l'arrière
- 9 Raccordement vase d'expansion chauffage
- 10 Connexions électriques et sondes
- 11 Flasque de révision incl. anode en magnésium

Toutes les mesures en mm

**La sonde extérieure et les documents se trouvent dans le tableau électrique.**

Variante socle possible  
(Encombrements sur demande)